


13 posti letto

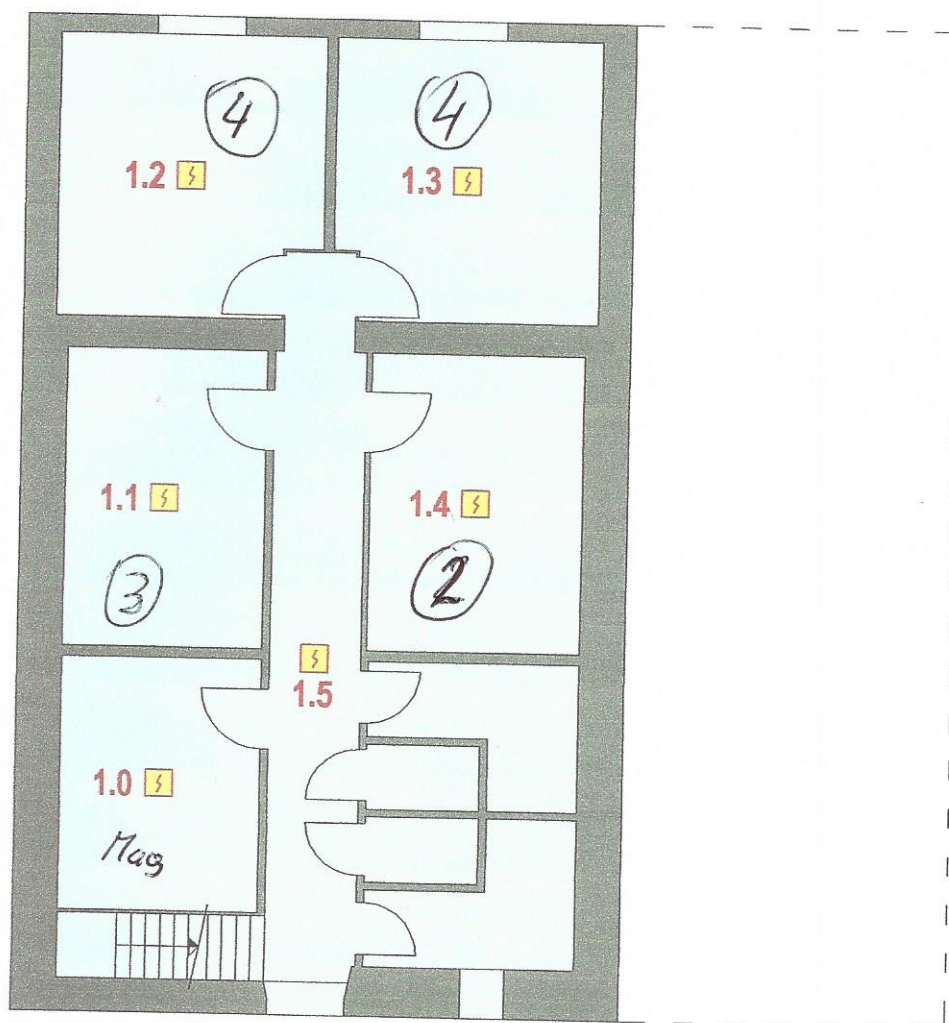

 GRUPPO 1


	CENTRALE INCENDIO Brandmeldezentrale		TASTO FUOCO Alarmtaster
	RIVELATORE OTTICO Optischer Rauchmelder		SEGNALE COMBINATO Kombisignlageber
	RIVELATORE TERMICO Wärmemelder		TRASMISSIONE Wählgerät


Oggetto	CASA ALPINA, Carì				Dis.	A. Giacomazzi	Nr.	BM-50021-04
					Ctrl.	TEC	Pag.	1 di 1
	Modifiche				Data	30.11.2012	Form.	A4
Impianto					 CDS-GM per la sicurezza SA Impianti di allarme - Sicherheitstechnik Sistemi riconosciuti VdF-AEN e ASAC (SEB)			
					Beltrone - CH 6852 TEGNA Tel. +41 (0) 91 780 71 01 Fax +41 (0) 91 780 71 05 info@cds-gm.ch www.cds-gm.ch			

2° PIANO

Impianto di rivelazione incendio CDS-GM


41 posti letto

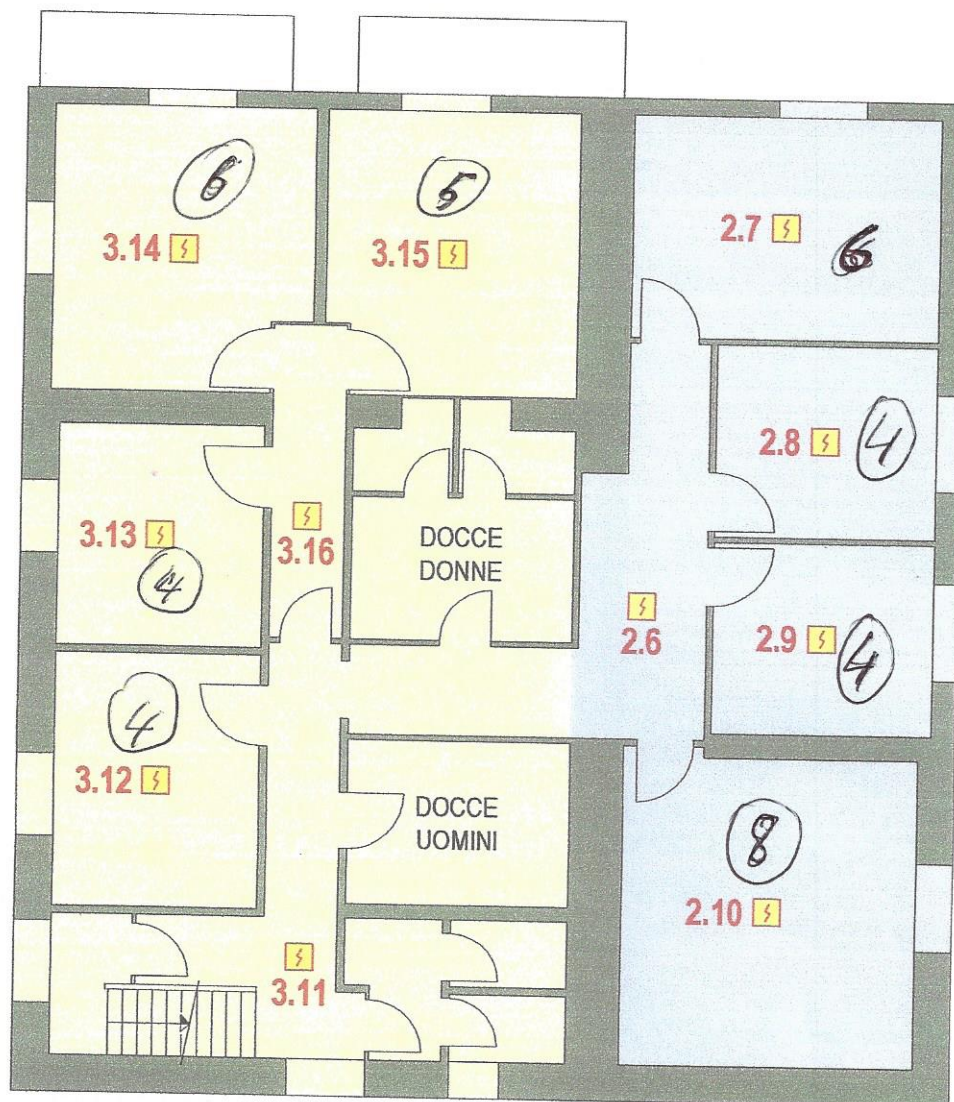

 GRUPPO 2
 GRUPPO 3

	CENTRALE INCENDIO Brandmeldezentrale		TASTO FUOCO Alarmtaster
	RIVELATORE OTTICO Optischer Rauchmelder		SEGNALE COMBINATO Kombisignlageber
	RIVELATORE TERMICO Wärmemelder		TRASMISSIONE Wählgerät

Oggetto	CASA ALPINA, Carì	Dis.	A. Giacomazzi	Nr.	BM-50021-03
		Ctrl.	TEC	Pag.	1 di 1
Modifiche		Data	30.11.2012	Form.	A4
Impianto	1° PIANO Impianto di rivelazione incendio CDS-GM	 CDS-GM per la sicurezza SA Impianti di allarme - Sicherheitstechnik Sistemi riconosciuti VKF-AEN e ASAC (BSI)			
		Bolzano - CH 6852 TEGNA Tel +41 (0) 91 780 71 01 Fax +41 (0) 91 780 71 05 info@cds-gm.ch www.cds-gm.ch			

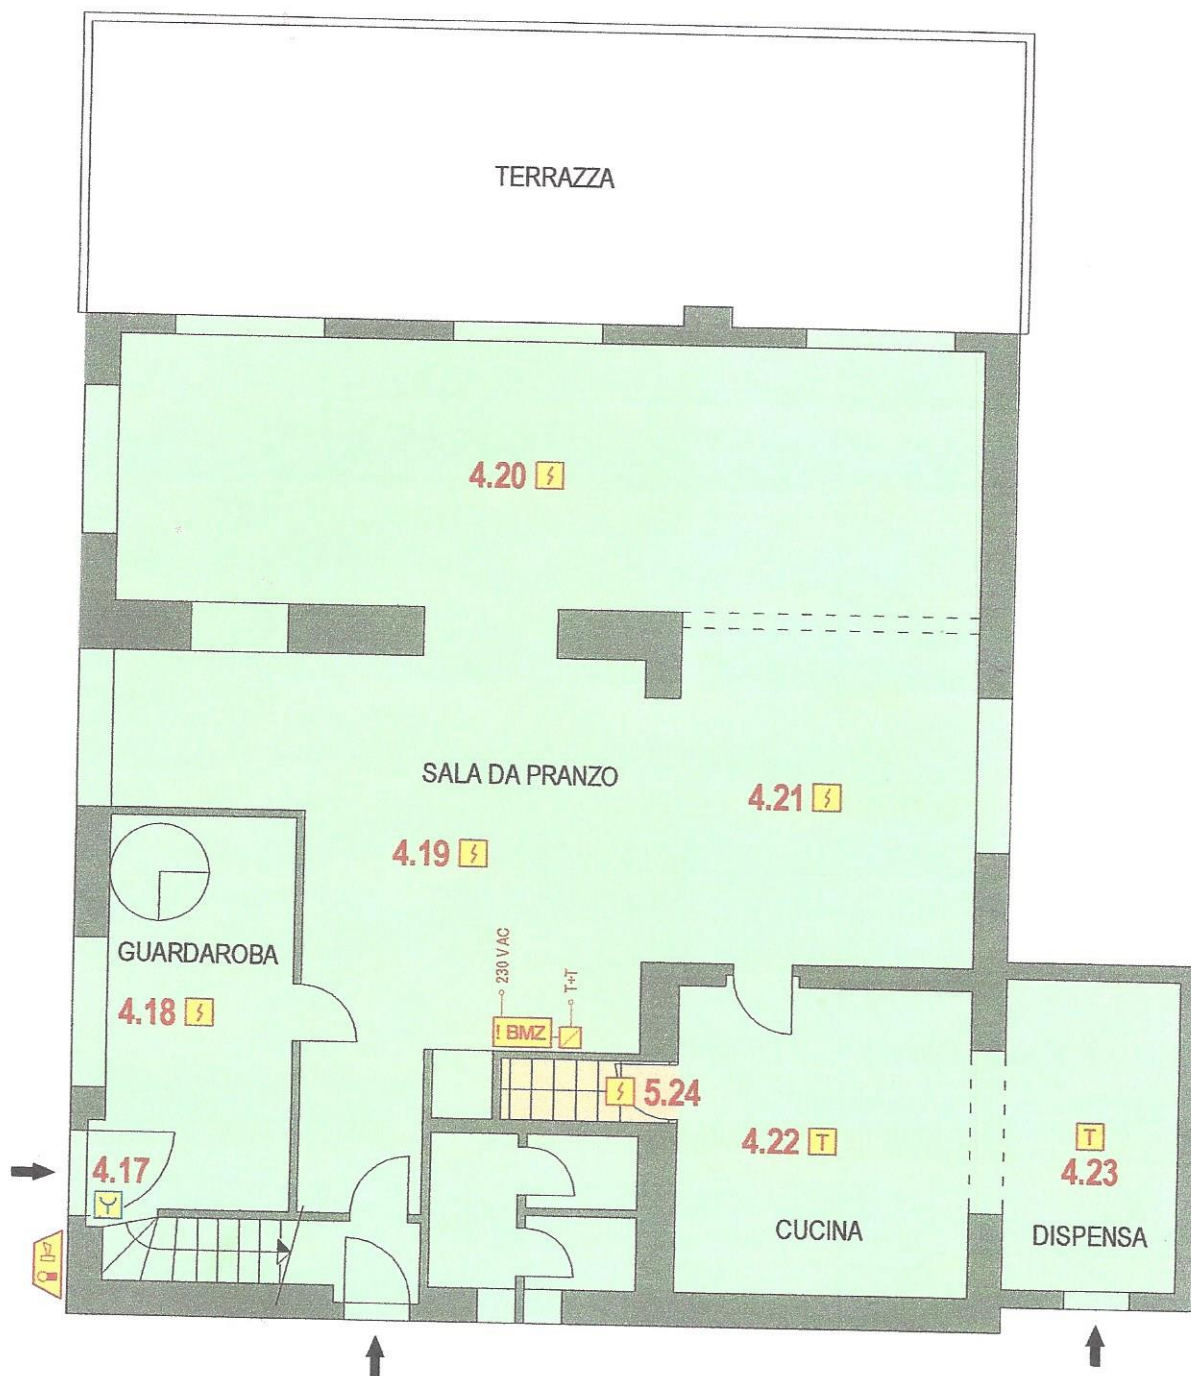


GRUPPO 4

GRUPPO 5

	CENTRALE INCENDIO Brandmeldezentrale		TASTO FUOCO Alarmtaster
	RIVELATORE OTTICO Optischer Rauchmelder		SEGNALE COMBINATO Kombisignlageber
	RIVELATORE TERMICO Wärmemelder		TRASMISSIONE Wählgerät

Oggetto	CASA ALPINA, Carì				Dis.	A. Giacomazzi	Nr.	BM-50021-02
Modifiche					Ctrl.	TEC	Pag.	1 di 1
Impianto	PIANO TERRENO Impianto di rivelazione incendio CDS-GM				Data	30.11.2012	Form.	A4
					 CDS-GM per la sicurezza SA Impianti di allarme - Sicherheitstechnik Sistemi riconosciuti VIG-AEN e ASAC (SES) Balzone - CH 6852 TEGNA Tel +41 (0) 91 780 71 01 Fax +41 (0) 91 780 71 05 info@cds-gm.ch www.cds-gm.ch			

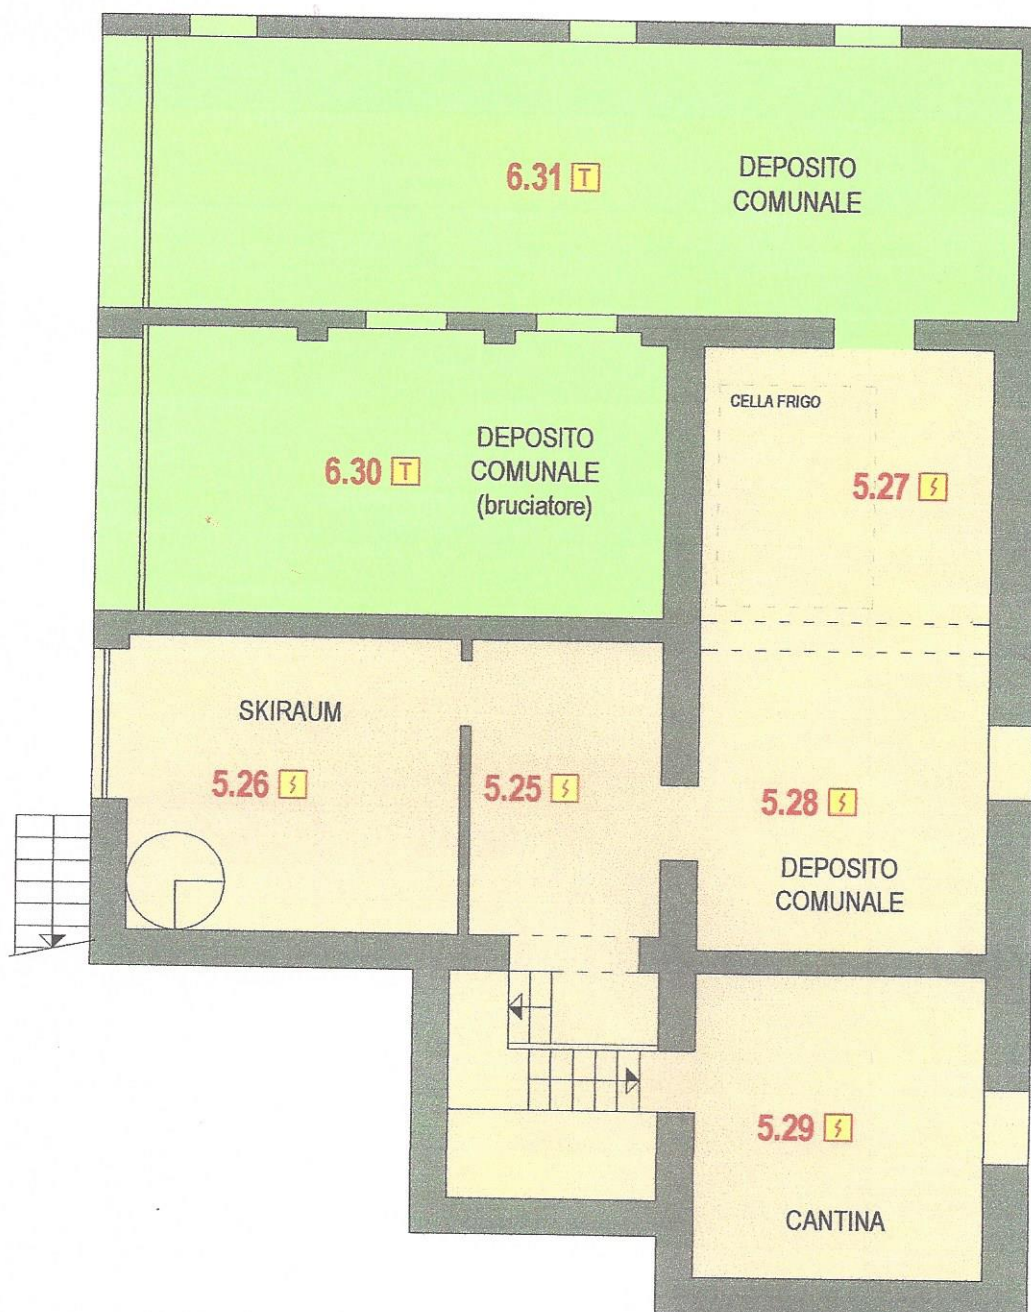

GRUPPO 5

GRUPPO 6

BMZ	CENTRALE INCENDIO Brandmeldezentrale	T	TASTO FUOCO Alarmtaster
S	RIVELATORE OTTICO Optischer Rauchmelder	S	SEGNAL COMBINATO Kombisignlageber
T	RIVELATORE TERMICO Wärmemelder	S	TRASMISSIONE Wählgerät

Oggetto	CASA ALPINA, Carì	Dis.	A. Giacomazzi	Nr.	BM-50021-01
		Ctrl.	TEC	Pag.	1 di 1
Modifiche		Data	30.11.2012	Form.	A4
Impianto	PIANO INFERIORE Impianto di rivelazione incendio CDS-GM	 CDS-GM per la sicurezza SA Impianti di allarme - Sicherheitstechnik Sistemi riconosciuti VKF-AEN e ASAC (SES)			
		Baltrone - CH 6852 TEGNA Tel +41 (0) 91 780 71 01 Fax +41 (0) 91 780 71 05 info@cds-gm.ch www.cds-gm.ch			

M 5.61 - 01.01.2011

[illegible]